

【長沢1溜池 ハザードマップ】

このマップは長沢1溜池が決壊してから、10分後・20分後・30分後・40分後・50分後・60分後の浸水想定区域と、**60分間での最大水深を表しています。**


⚠このマップは、長沢1溜池が**決壊した場合に限定し**、どのような被害となるかを想定したもので、異常気象による周辺地域の河川や水路の氾濫等は考慮していません。よって、実際の浸水区域は、ため池の貯水量、堤体の被害の程度、周辺の土地利用の変化、河川や水路の氾濫等により、異なる可能性があります。



長沢1溜池 ハザードマップ

浸水想定区域図 (60分)


【S=1/3,000】



【地図凡例】

- 避難所(建物)
- 流水方向
- 決壊〇〇分後
- ため池が決壊してから〇〇分後の浸水ライン

【浸水深の目安】

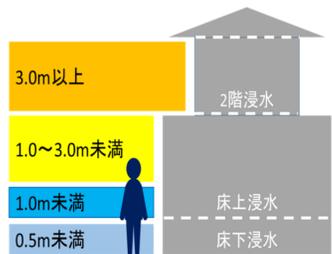

【浸水深】

- 5.0m以上
- 3.0~5.0m
- 2.0~3.0m
- 1.0~2.0m
- 0.5~1.0m
- 0.2~0.5m
- 0.2m未満

【ため池諸元】

ため池名称: 長沢1溜池


- ① 堤防の高さ: 5.8m
- ② 堤防の長さ: 60.0m
- ③ 総貯水量: 59,300m³

【緊急連絡先】

松島町産業観光課産業振興班

☎022-354-5707

製作: 松島町
(地形図: 承認番号 平27情使、第49-GISMAP34854号)

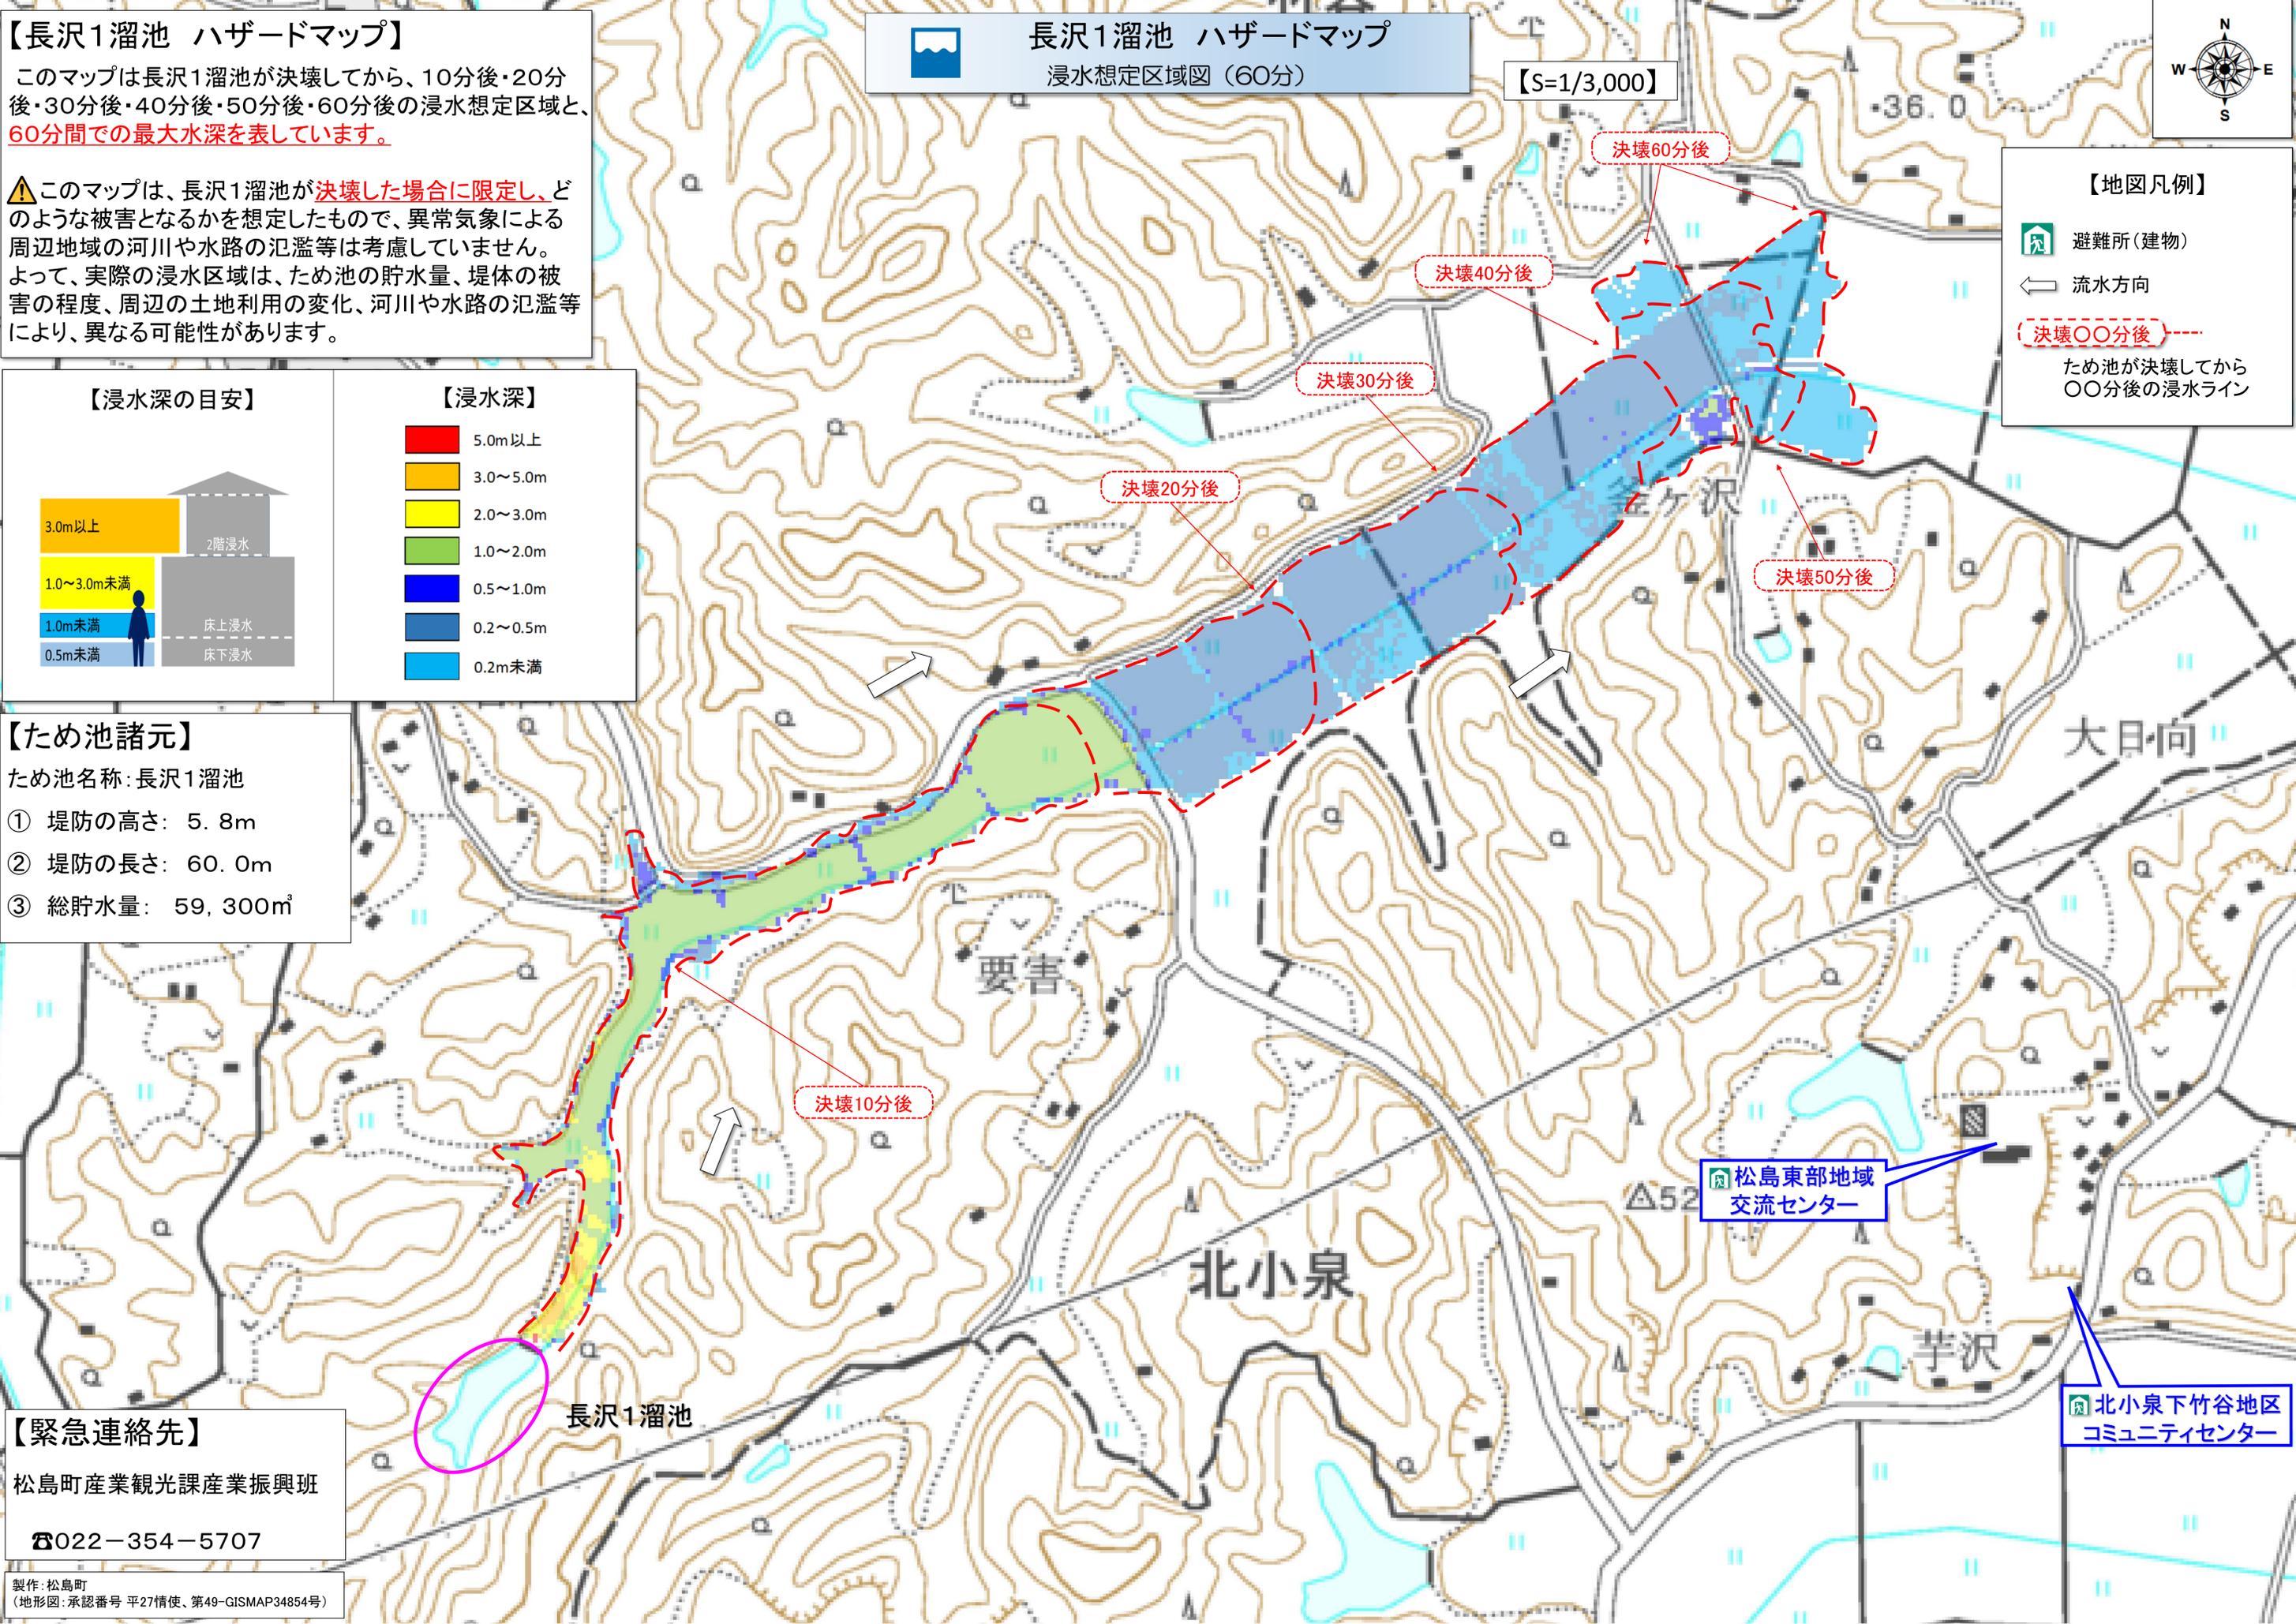

北小泉下竹谷地区
コミュニティセンター

松島東部地域
交流センター

決壊10分後

決壊20分後

決壊30分後

決壊40分後

決壊60分後

決壊50分後

長沢1溜池

要害

北小泉

大日向

芋沢

△52